

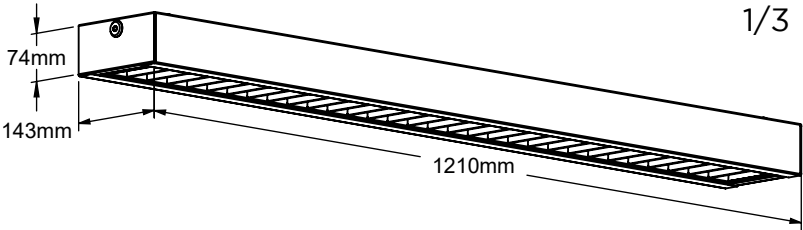
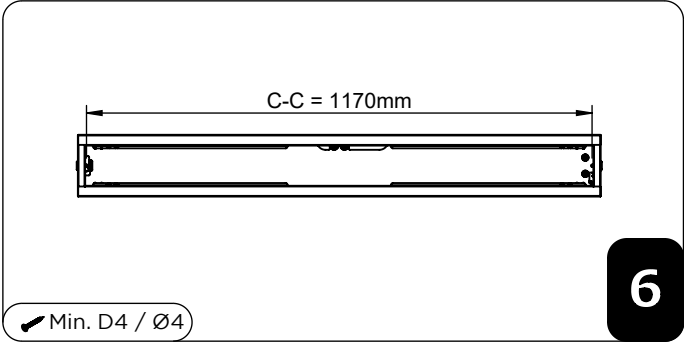
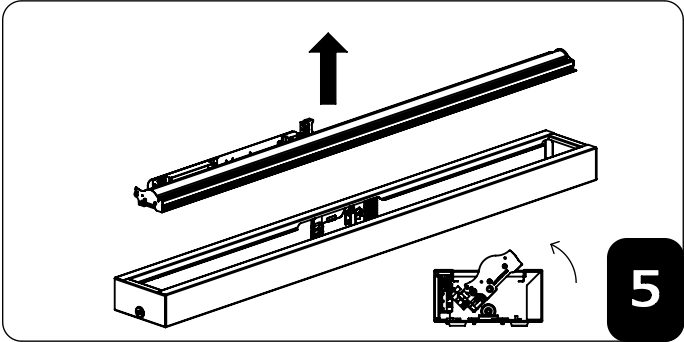
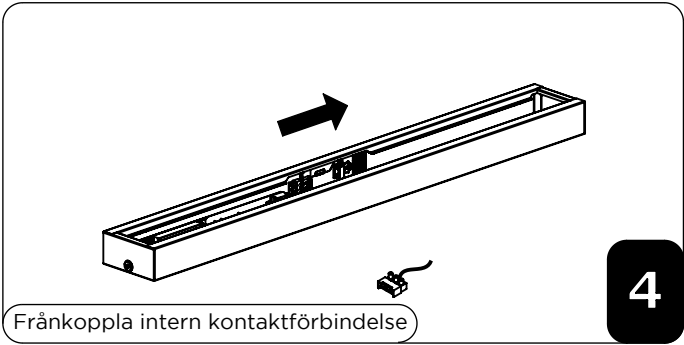
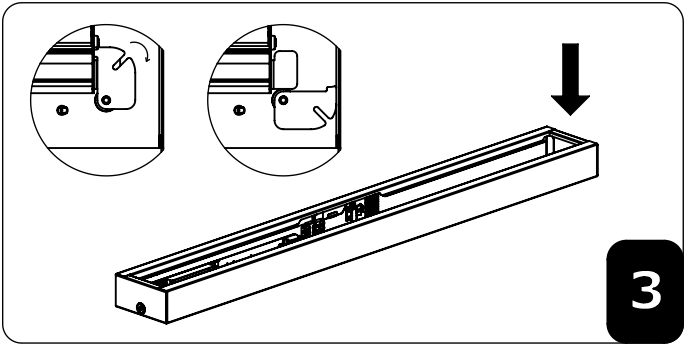
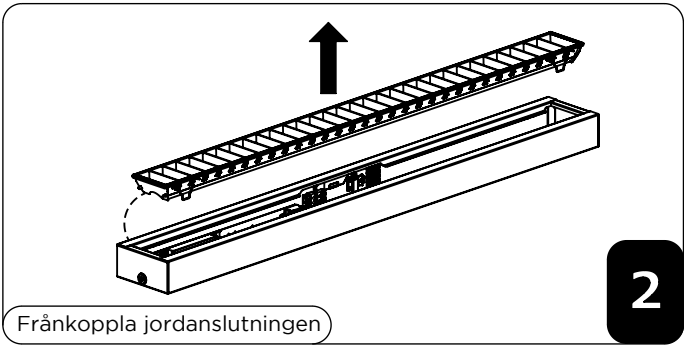







BOX DP D

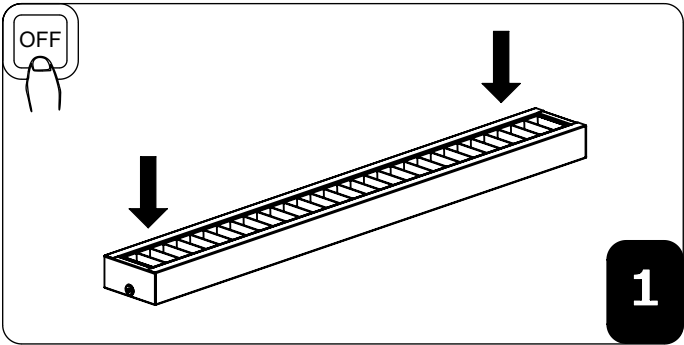

Artikelnr.	Benämning	Systemeffekt W	Ljusflöde lm
E70 286 06	BOX DP D 3K T/S/D	30	3400

DIP Settings					
DIP 1	DIP 2	DIP 3	Output mA	Systemeffekt W	Ljusflöde lm
-	-	-	700	26	3000
-	ON	-	800	30	3400
ON	-	-	900	34	3800
ON	ON	-	1000	39	4300



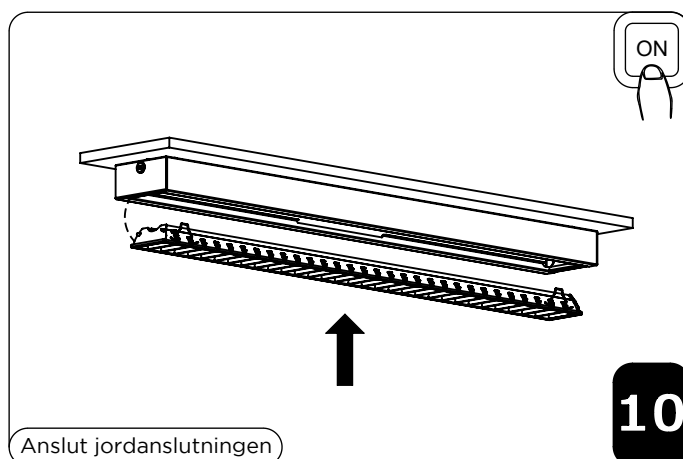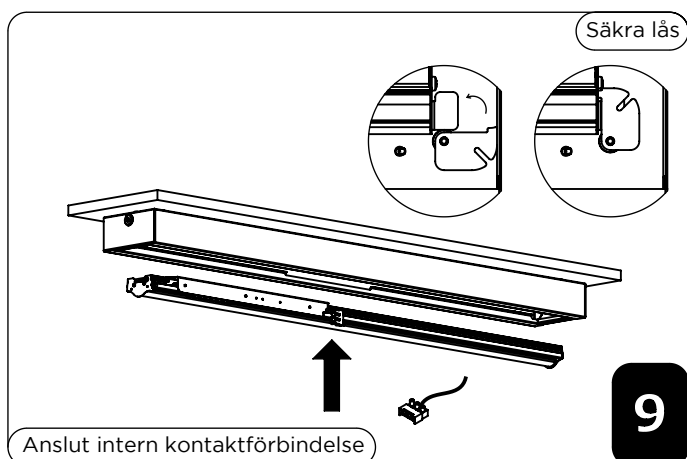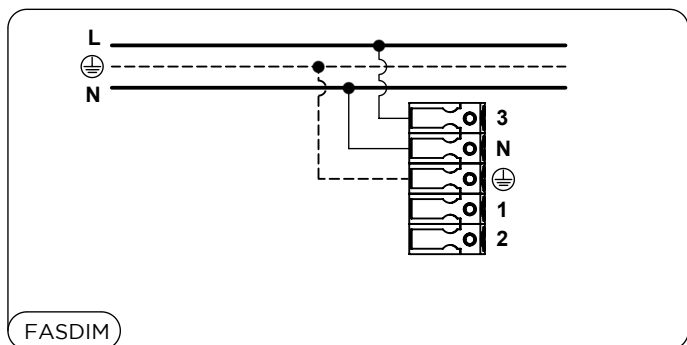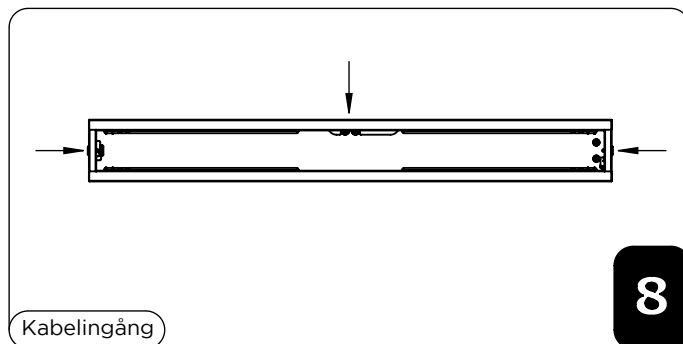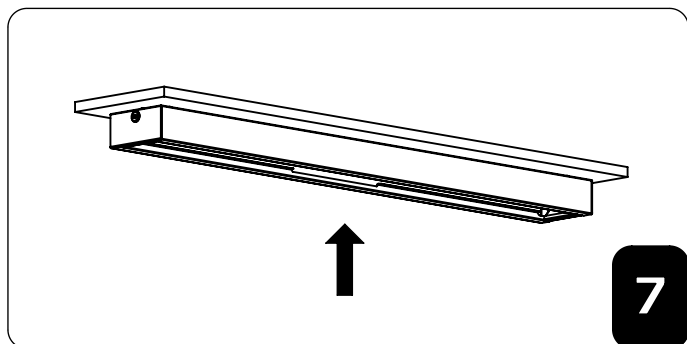

Vid nedhängd rampmontering används BOX-fäste för rampmontage (E70 290 60) i kombination med pendelkit (E70 286 49).

SÄKERHETS-INSTALLATIONSANVISNINGAR

Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna dem vidare till brukaren av anläggningen.

Armaturen bör installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter.

Säkerställ att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll.

Installera armaturen enligt beskrivningen i denna manual.

För att maximera livslängden, placera armatur och drivdon långt från direkta värmekällor.

OBS: Ljuskällan och drivdonet i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd kvalificerad personal. Felaktig installation kan göra garantin ogiltig.

SAFETY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

Read these instructions before starting the installation and pass them on to the user of the system.

The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations.

Make sure the power is turned off before installation or maintenance.

Install the luminaire according to the instructions in this manual.

If possible, avoid unnecessary contact with LED modules or drivers.

To maximize lifespan, place the luminaire and driver away from direct heat sources.

NOTE: The light source and LED driver contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. Incorrect installation may void the warranty.